


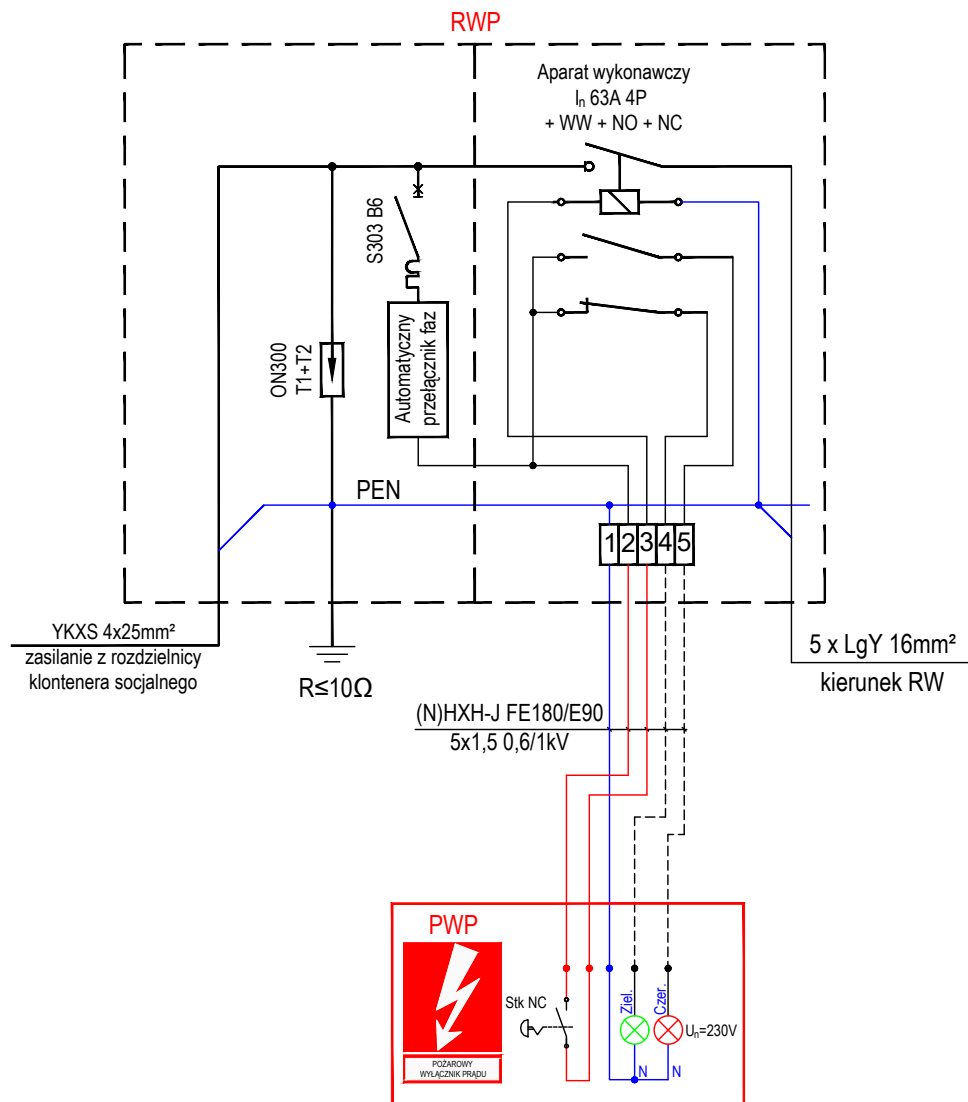

Przyciski pożarowego wyłącznika prądu typu A:
po zbitciu szybki lub zdzięciu obodowy styk NC trwale się zamyka
(w prztzypadku braku napięcia w czasie zbica szybki, po powrocie
napięcia wyłącznik zostanie wyłączony).

Uwaga: do czasu założenia pokrywy z szybką nie będzie możliwe
załączenie wyłącznika.

Dioda zielona sygnalizuje wyłączenie napięcia w obiekcie.

Dioda czerwona sygnalizuje załączenie przycisku pożarowego
wyłącznika prądu.

DLW PROJEKT DOMINIKA KONARZEWSKA
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
NIP 758 226 94 70 tel. 535 501 000
email: dlwprojekt@gmail.com

Inwestor:	Gmina Czarnia z siedzibą w Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,			Branża: Elektryczna
Temat:	Budowa wiaty magazynowej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu			Stadium: PT
Adres inwestycji:	ID.działki: 141502_2.0005.2182/2 Działka nr 2182/2, obręb 0005, jedn. ewid. 141502_2 Czarnia			Skala:
Nazwa rysunku:	Schemat rozdzielnicy PWP			Rys nr: E-PT-03
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. Tadeusz Lis	instalacyjna	Wa-101/02	
sprawdzający:	mgr inż. Marek Błat	instalacyjna	MAZ/0544/PWBE/15	
Data:	Ostrołęka			Wrzesień 2026r.

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-C 400/230 V